




COMUNE DI PITIGLIANO (GR)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI MINI IMPIANTO IDROELETTRICO

DENOMINATO "MELETA 1"

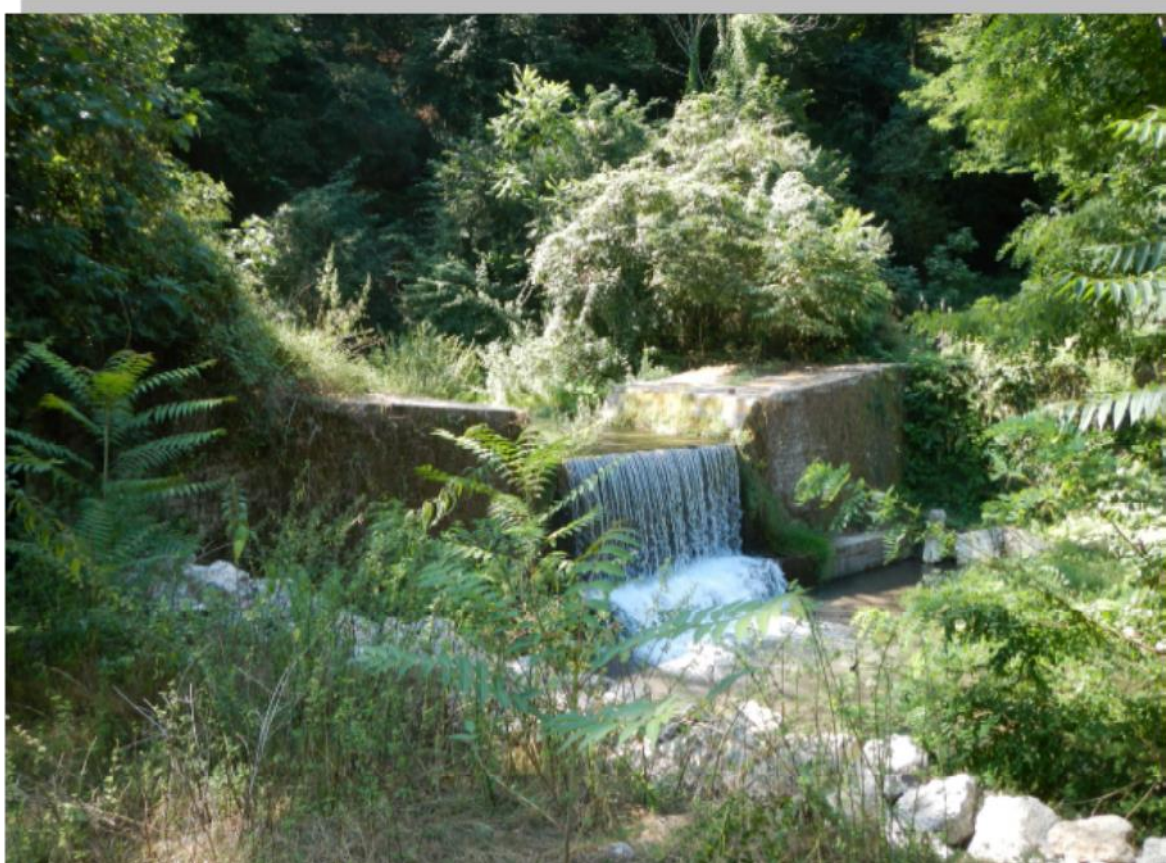

RELAZIONE IDROLOGICA

Gennaio 2017

COMMITTENTE: I CORTILI S.R.L.

Ing. Lorenzo Nucciotti

I CORTILI S.r.l.
Castel del Piano (GR), via del Fattorone, 1
e-mail info@icortili.it

| | |
|--|-----------|
| PREMESSA | 3 |
| <u>1</u> CARATTERISTICHE DI PROGETTO | 4 |
| <u>2</u> RISORSE IDRICHE SFRUTTABILI | 10 |
| 2.1 PREMESSA | 10 |
| 2.2 MISURA DELLE PORTATE | 10 |
| 2.2.1 ELABORAZIONI MISURE DI PORTATA | 13 |
| 2.3 DETERMINAZIONE DELLE PORTATE NATURALI ALLA PRESA | 15 |
| 2.4 DEFLUSSO MINIMO VITALE | 17 |
| 2.5 VALUTAZIONE DELLE PORTATE DI IMPIANTO | 18 |
| <u>3</u> SALTO | 20 |

PREMESSA

La presente relazione è stata redatta nell’ambito della pratica di Autorizzazione Unica per un impianto micro idroelettrico da realizzarsi sul Torrente Meleta nel Comune di Pitigliano (provincia di Grosseto) in località Madonna delle Grazie.

Lo scopo dello studio è di determinare in via preliminare le risorse idriche disponibili in corrispondenza dell’opera di presa in progetto al fine di determinare la curva di durata delle portate per ottenere la producibilità dell’impianto e definire il dimensionamento idraulico dell’impianto.

1 CARATTERISTICHE DI PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto micro-idroelettrico ad acqua fluente, consistente nelle opere di derivazione dal corso d’acqua Torrente Meleta, sfruttando il salto naturale di circa 3,5 m di una briglia esistente, senza sottensione di alveo.



Figura 1 – Foto della briglia esistente e della sponda sinistra

L’opera di presa sarà costituita da una tradizionale presa laterale e sarà posta sull’argine destro del suddetto torrente, subito a monte di una briglia, realizzata in muratura di blocchi tufacei.

In adiacenza della succitata briglia, è presente una contro- briglia, avente un’altezza di circa 1 m, con la funzione di evitare l’erosione del fondo dell’alveo dovuta dal deflusso naturale delle acque.

Le opere costituenti l’impianto idroelettrico che dovranno essere realizzate sono **l’opera di presa, il canale di adduzione e l’edificio di centrale** con annessa opera di restituzione delle acque turbinate.

Di seguito si riporta la descrizione delle opere e le loro dimensioni.

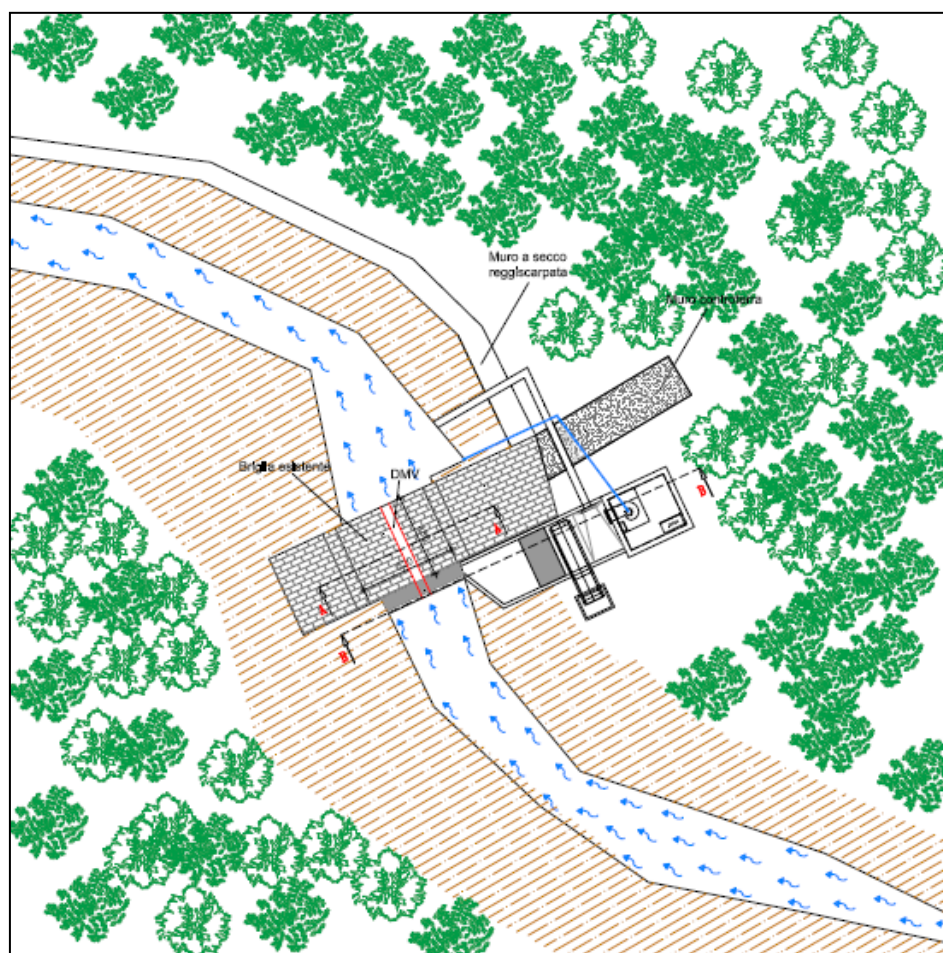


Figura 2 – Planimetria stato di progetto

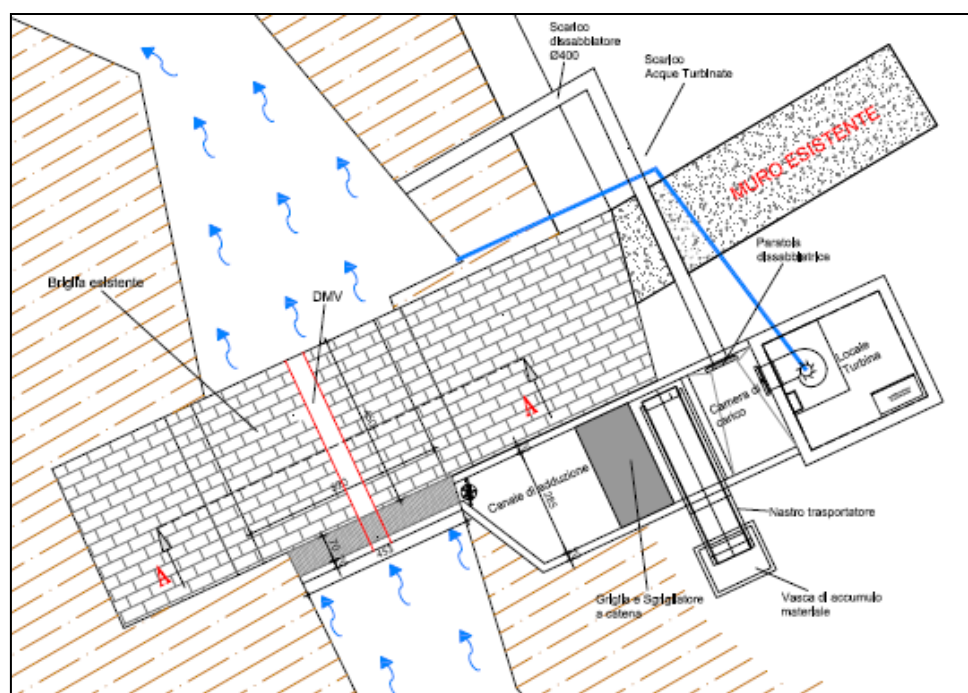


Figura 3 – Pianta impianto di progetto piano terra

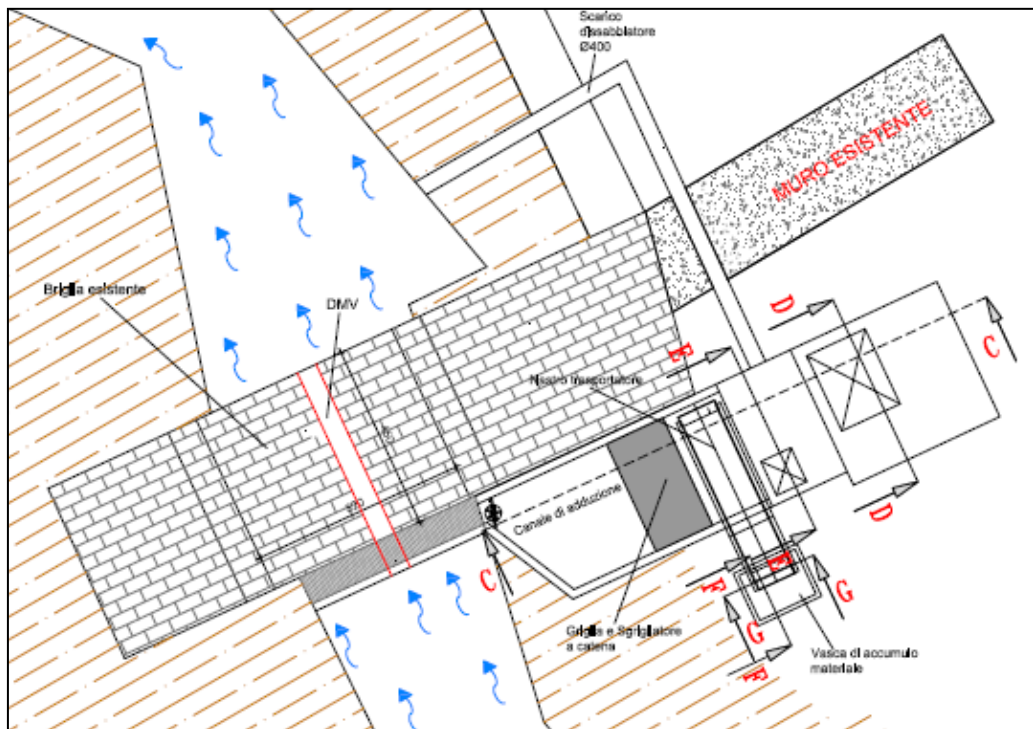


Figura 4 – Pianta impianto di progetto copertura

L'opera di presa è composta da:

- traversa di derivazione (struttura esistente, da adeguare alla funzionalità idroelettrica)
- griglia di captazione e canale di captazione
- dispositivo rilascio DMV.

La traversa di derivazione fissa è rappresentata dalla briglia esistente; nello specifico per tale struttura sono richieste alcune modifiche necessarie per adattarla al funzionamento idroelettrico richiesto. Tale modifiche consistono in:

- Pulizia e rimozione del sedimento su tutta l'estensione della gaveta;
- realizzazione luce di rilascio DMV;
- installazione griglia e canale di captazione a tergo della struttura.

La traversa di derivazione permetterà la captazione di quota parte di acqua naturalmente presente in alveo compresa fra la sommatoria di portata minima derivabile + DMV e portata massima turbinabile.

Le varie fasi di funzionamento del sistema di captazione sono:

- fino al valore di portata naturale pari al DMV, l'acqua transita nella luce rettangolare appositamente dimensionata e l'impianto risulta inattivo in quanto non avviene captazione (quota pelo libero acqua alla traversa 214,01 m s.l.m.

- con portata maggiore, fino al valore di portata massima turbinabile, il pelo libero supera la quota corrispondente all’estradosso della griglia di captazione e l’acqua si riversa nel sottostante canale di captazione, mentre il DMV continua a transitare dalla luce rettangolare;
- quando la portata in alveo è maggiore alla sommatoria fra portata massima turbinabile e portata DMV, la portata in eccesso sfiora dal coronamento della traversa.

La captazione della portata sarà effettuata mediante una **griglia e relativo canale di captazione** a pelo d’acqua posizionati a tergo della struttura esistente. La nuova struttura risulterà quasi completamente interrata nei sedimenti fluviali.

La griglia di captazione, così come progettata, si dimostra in grado di captare integralmente la portata massima derivabile con consistenti margini di sicurezza, che sono stati previsti per garantire la derivazione anche in caso di intasamento parziale della bocca di presa.

Da tale griglia, che correrà trasversalmente per tutta la larghezza del torrente tranne che in corrispondenza del DMV, partirà l’opera di presa di progetto in C.A. gettato in opera.

In tal senso, l’acqua captata in eccesso viene restituita in alveo immediatamente a valle della traversa tramite l’apposito sfioratore a stramazzo realizzato nel pozzetto di ispezione, consentendo l’accesso al successivo sistema di derivazione e alla turbina alla sola portata massima derivabile. Si ricorda inoltre che la turbina idraulica è dimensionata per lavorare al massimo con la portata massima turbinabile; la portata in eccesso verrebbe in ogni caso rifiutata dal sistema di produzione.

La griglia di captazione, così come progettata, si dimostra essere in grado di captare integralmente la portata massima derivabile di 200 l/s con corretti margini di sicurezza, che sono stati previsti per garantire la derivazione della portata sopra indicata anche in caso di intasamento parziale della bocca di presa.

La **luce per il rilascio del deflusso minimo vitale** è stata posizionata al centro del canale di captazione ed è stata dimensionata per rilasciare il valore di DMV indicato in concessione. Inoltre il dimensionamento è tale per cui, con l’incremento della portata in alveo e del conseguente innalzamento del tirante idrico, la portata defluente a valle della traversa non sia inferiore al valore del DMV imposto e calcolato per legge: funzionerà come uno stramazzo in parete grossa e non sarà dotato di organi meccanici o manuali di regolazione: il funzionamento dipenderà unicamente dal livello idrico del corso d’acqua.

Come previsto da normativa è indispensabile il monitoraggio in continuo delle portate prelevate; si prevede di utilizzare un misuratore di deflusso ad ultrasuoni “clamp-on” installato nel tratto iniziale della condotta forzata. I dati rilevati possono essere acquisiti in continuo con un registratore di dati anche per lunghi periodi di tempo e poi trasferiti periodicamente ad un computer.

La stessa è stata dimensionata per rilasciare il valore di DMV indicato in concessione. Inoltre il dimensionamento è tale per cui, con l'incremento della portata in alveo e del conseguente innalzamento del tirante idrico, la portata defluente a valle della traversa non sia inferiore al valore del DMV imposto e calcolato per legge.

Il **canale di adduzione** sarà messo in opera mediante dei paramenti in conglomerato cementizio armato, aventi un'altezza avrà un'altezza di circa 1, che sporgeranno dal terreno da pochi cm fino ad un massimo di 20 cm, a seconda della modellazione del terreno.

Il canale di adduzione dell'opera di presa sarà dotato, lato corso d'acqua, di una griglia a maglie larghe verticali per evitare l'ingresso di materiale grossolano all'interno del canale di derivazione e di una paratoia di presa a valle lato canale/vasca.

Dopo la paratoia di presa è stato previsto un canale/vasca con il fondo più basso sia del canale dell'opera di presa sia del canale di adduzione alla vasca di carico che costituirà sia il canale di adduzione per l'impianto che l'alloggiamento di uno sgrigliatore a catena munito di nastro trasportatore per allontanare verso un cassone di raccolta il materiale grigliato.

Questa vasca, con la funzione di vasca sghiaiatrice, avrà il fondo inclinato verso la parete lato corso d'acqua che a sua volta sarà attrezzata con una paratoia sghiaiatrice.

Questa vasca sarà da svuotare periodicamente durante le operazioni di manutenzione in funzione dei periodi di maggior portata di sedimenti causati dai periodi particolarmente piovosi.

La **centrale idroelettrica** sarà costituita da due locali interrati separati, accessibili :

- vasca di carico con fondo inclinato avente funzione di vasca dissabbiatrice e paratoia dissabbiatrice lato corso valle da aprire all'occorrenza per liberare depositi di sabbia;
- sala macchina e alloggiamento quadri di macchina, previsti completamente sotto l'attuale piano di campagna. Questo locale sarà accessibile tramite botola in metallo colorata di verde scuro, per meglio mimetizzarsi con la vegetazione circostante, e scaletta metallica dal p.c. .

Il diffusore della turbina avrà un tratto iniziale verticale che raggiungerà una quota di sifone pari a 209,01 (Quota pelo libero valle 210,41), ed un tratto sub orizzontale interrato fino al raggiungimento del greto del torrente a valle della briglia.

Questo consentirà la perfetta restituzione dell'acqua captata per il funzionamento dalla turbina al Torrente, che peraltro continuerà ad essere costantemente alimentato dal Deflusso Minimo Vitale rilasciato a monte della briglia.

Lo scarico delle acque turbinate avverrà in corrispondenza del piede della briglia mettendo in opera appositi accorgimenti al fine di evitare sensibili fenomeni di erosione.

Per la realizzazione del pozzo e del canale, si procederà con la trivellazione di un preforo del diametro di 800 mm, che verrà poi incamiciato tramite un tubo in acciaio del diametro di 550 mm debitamente ancorato alle pareti del substrato.

L'impianto di progetto risulterà, quasi nella sua totalità, interrato, quindi avrà un impatto visivo praticamente nullo.

Questo per la parte corrispondente al canale di adduzione / sgrigliatore sarà costruito in aderenza alla briglia esistente, ma vista la poca profondità delle strutture di progetto, si prevede che questo non vada ad interferire con l'apparato fondale del manufatto, e quindi non si prevede la realizzazione di opere di sostegno fisse (palificate, berlinesi, ecc...), anche se si dovrà porre particolare attenzione durante le lavorazioni in quella porzione.

Si riporta di seguito una descrizione circa le **opere in C.A.** che costituiscono l'impianto:

1. Canale di adduzione: questo sarà realizzato in C.A. gettato in opera. I paramenti verticali avranno un'altezza massima di 2.90 m con uno spessore di 20 cm. Il suddetto canale avrà uno sviluppo longitudinale di circa 6.52 m ed una larghezza netta di 2.85 m. I paramenti verticali verranno interrati in modo da ottenere strutture fuori terra per un massimo di $10 \div 20$ cm;

2. Canale sgrigliatore: verrà realizzato in C.A. gettato in opera. Gli elementi verticali, interrati, saranno costituiti da setti dello spessore di 20 cm con un'altezza pari a 2.90 m. La larghezza netta equivale, come per il canale di adduzione, a 2.85m; all'interno di tale canale sarà alloggiata una griglia ed uno sgrigliatore a catena atti a setacciare il materiale più grossolano, nonché un nastro trasportatore atto ad allontanarlo dalla struttura ed evitare che questo si introduca nella camera di carico;

3. Camera di carico: opera completamente interrata, è la prima camera del corpo principale del locale macchine ed ha la funzione di separare, per decantazione, la frazione più sottile del residuo solido presente nell'acqua prima che questa entri nella turbina. Tale modulo avrà una pianta pressoché rettangolare con lati rispettivamente di 2.85 m e 1.78 m. Sarà composta da setti in C.A. gettato in opera dello spessore variabile tra i 20 cm ed i 30 cm, con un'altezza pari a 2.90 m;

4. Sala Macchina: come la precedente sarà completamente interrata. Anche in questo caso le pareti saranno realizzate con setti in C.A. gettato in opera dello spessore di 30 cm ed un'altezza pari a 2.90 m. In pianta avrà una forma rettangolare di lati rispettivamente 3.30 m e 3.00 m.

2 RISORSE IDRICHE SFRUTTABILI

2.1 Premessa

Il calcolo delle risorse idriche fruibili all'interno del bacino idrografico considerato, costituisce un aspetto fondamentale nello studio di fattibilità di un impianto per la produzione di energia idroelettrica. Esso, infatti, fornisce i dati attraverso i quali è possibile valutare la tipologia delle apparecchiature elettromeccaniche da installare, il loro rendimento, i tempi e le modalità di funzionamento dell'impianto stesso.

Il calcolo delle risorse idriche disponibili viene fatto prendendo in considerazione:

- portata giornaliera del corso d'acqua;
- quantitativo d'acqua effettivamente utilizzabile ai fini idroelettrici.

2.2 Misura delle portate

In corrispondenza della sezione di chiusura di interesse ed in generale lungo tutto il corso del F. Lente e del T. Meleta non sono presenti stazioni di misura delle portate, inoltre non essendo disponibili nemmeno studi specifici al riguardo, si è deciso di effettuare alcune misure di portata a carattere puntuale.

In particolare sono state compiute tre serie di misure, la prima relativa allo studio di fattibilità dell'impianto ai fini dell'ottenimento della concessione di derivazione (mesi di febbraio, maggio, settembre 2012, febbraio e maggio 2013), le seconde (ottobre e dicembre 2015) utili ai fini della progettazione esecutiva. In particolare nella presente relazione si tiene conto di queste due serie di misure.

Le misure sono state effettuate su 5 stazioni distribuite tra il T. Meleta ed il F. Lente, come indicato nella figura 5.

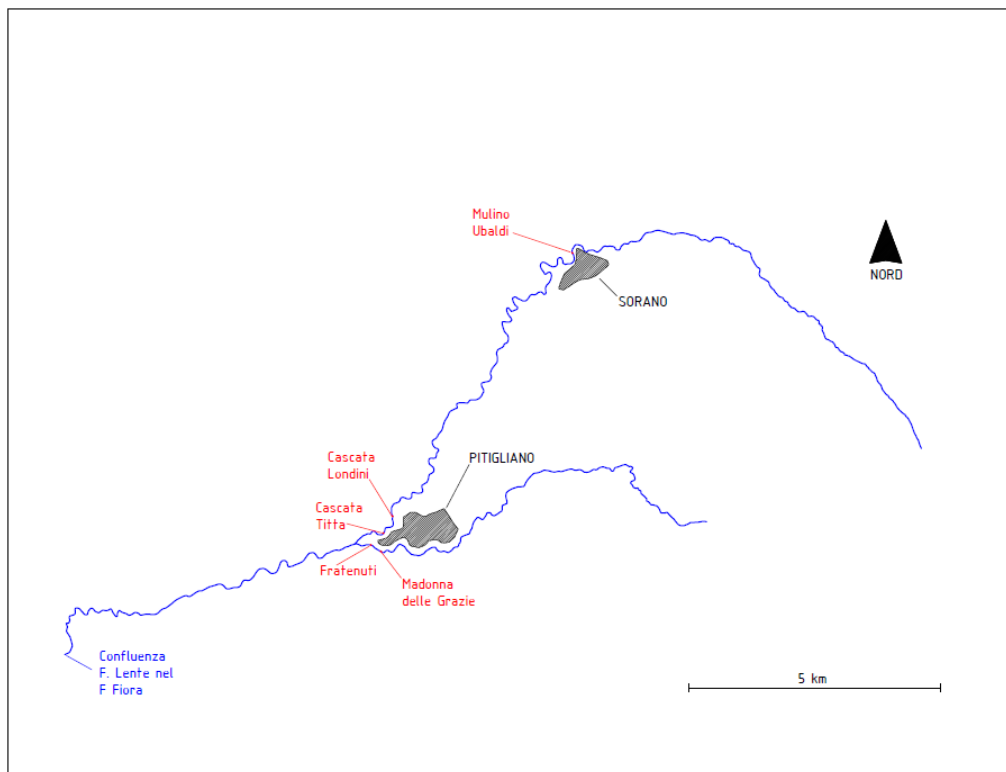


Figura 5 – Planimetria schematica dei bacini idrografici del F. Lente e del T. Meleta con indicazione dei punti di misurazione delle portate (in rosso).

Le misure sono state ottenute in maniera empirica sulla traversa esistente, misurando le altezze della corrente e la larghezza della sezione, e ricavando il valore di portata tramite la nota relazione di stramazzo in parete grossa:

$$Q = \text{numero di froude} \cdot b \cdot \sqrt[2]{2 \cdot g \cdot h^{3/2}}$$

dove b e h non si riferiscono alle caratteristiche dimensionali dello stramazzo, bensì all'altezza della corrente e alla larghezza della sezione.

E' stato modificato anche il valore del numero di Froude (empiricamente calcolato in 0,385 per calcoli di portata mediante l'utilizzo dello stramazzo) in considerazione del sistema di misura adottato, tenendo conto che tale parametro cresce con la diminuzione delle altezze della corrente e della larghezza della sezione, mentre è direttamente proporzionale alla velocità media dell'acqua e allo spessore del sedimento presente sul fondo. Si è pertanto ragionevolmente ritenuto di stimare il numero di Froude, pari a 0,59.

La stima di h è stata ripetuta n volte su tutta la lunghezza della traversa (in genere le misure sono state ripetute ca. 9-22 volte a seconda della stazione considerata, quindi ogni 40-50 cm ca.) su due/tre sezioni trasversali d'alveo a distanza progressiva rispetto il paramento di valle della briglia, ciò allo scopo di determinare il valore medio caratteristico sulla sezione rappresentativo delle condizioni idrologiche considerate.

Considerata l'incertezza del metodo, utile comunque ad una stima ragionevole dell'unità di grandezza considerata, si riportano i valori calcolati per ogni misura. Il valore di portata medio che ne deriva, potrà essere assunto come valore relativo al periodo di magra, essendo le campagne state condotte alla fine di un lungo periodo di siccità.

| <i>Corso d'acqua</i> | <i>Stazione misura</i> | <i>Portata di magra</i> |
|----------------------|------------------------|-------------------------|
| T. Meleta | Meleta 1 | 206 l/sec |

Tabella 1 – Stima della portata di magra alla sezione di Meleta 1 (Località Madonna delle Grazie)

2.2.1. Elaborazioni misure di portata

| Campagna misurazione ottobre 2015 | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Altezze (cm) | | | |
| Sez. A | Sez. B | Sez. C | |
| 4 | 5 | 8,5 | |
| 4,5 | 6 | 9 | |
| 6,5 | 7 | 10 | |
| 6,5 | 8,5 | 9,5 | |
| 6,5 | 7 | 8 | |
| 5 | 6,5 | 8 | |
| 5 | 6 | 7,5 | |
| 4,5 | 5,5 | | |
| 4 | | | |
| media | 5,2 | 6,4 | 8,6 |

| SEZIONE A | | | SEZIONE B | | | SEZIONE C | | |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| Q | Portata | 161 l/sec | Q | Portata | 220 l/sec | Q | Portata | 237 l/sec |
| mu | Numero di Froude | 0,59 | mu | Numero di Froude | 0,59 | mu | Numero di Froude | 0,59 |
| b | Larghezza sezione | 5,25 m | b | Larghezza sezione | 5,25 m | b | Larghezza sezione | 3,6 m |
| h | altezza | 8,7 cm | h | altezza | 7,9 cm | h | altezza | 9,1 cm |
| g | Acc. gravità | 9,81 | g | Acc. gravità | 9,81 | g | Acc. gravità | 9,81 |

| Campagna misurazione dicembre 2015 | | | |
|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Altezze (cm) | | | |
| Sez. A | Sez. B | Sez. C | |
| 4,2 | 5,1 | 8,7 | |
| 4,7 | 6,2 | 9,3 | |
| 7 | 6,9 | 10,1 | |
| 7 | 9 | 9,7 | |
| 7 | 7,3 | 8,7 | |
| 5,5 | 6,8 | 8,1 | |
| 5,2 | 6,2 | 7,4 | |
| 5 | 6 | | |
| 4,2 | | | |
| media | 5,5 | 6,68 | 8,85 |

| SEZIONE A | | | SEZIONE B | | | SEZIONE C | | |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| Q | Portata | 175 l/sec | Q | Portata | 242 l/sec | Q | Portata | 247 l/sec |
| mu | Numero di Froude | 0,59 | mu | Numero di Froude | 0,59 | mu | Numero di Froude | 0,59 |
| b | Larghezza sezione | 5,25 m | b | Larghezza sezione | 5,25 m | b | Larghezza sezione | 3,6 m |
| h | altezza | 9 cm | h | altezza | 78,3cm | h | altezza | 10,17cm |
| g | Acc. gravità | 9,81 | g | Acc. gravità | 9,81 | g | Acc. gravità | 9,81 |

2.3 Determinazione delle portate naturali alla presa

La determinazione delle portate naturali alla sezione di presa utili ai fini delle verifiche di fattibilità tecnico-economica dell'impianto **si devono basare comunque su una serie significativa di dati e non ci si può limitare alle misure effettuate in quanto non statisticamente significative per definizione.**

Appare quindi indispensabile identificare una stazione idrometrica dotata di serie storiche di misure al fine di poter determinare l'andamento delle portate medie giornaliere transitanti presso la sezione di presa: la scelta è caduta sulla stazione “Fiora a Ponte di Pitigliano”, sottendente un bacino idrografico pari a 339 kmq, gestita dal Servizio Idrografico, per la quale sono disponibili una serie di misure idrometriche fra il 1929 ed il 1942 (esclusi gli anni 1935-36-37-38).

Il contributo specifico medio annuo di deflusso (k) relativo a tali anni per il Fiume Fiora è pari a ca. 19,1 l/s kmq, con coefficiente di deflusso è pari a 0,53.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate è stata costruita la curva di durata delle portate naturali alla sezione di presa ragguagliando i bacini (Fiora-Meleta) e considerando l'infiltrazione in subalveo esistente per il F. Fiora alla stazione di misura considerata (non presente, invece, sul tratto di T. Meleta considerato). Di seguito si riportano i dati in forma tabellare e nel grafico.

| gg | Q [mc/s] |
|-----|----------|
| 1 | 5.83 |
| 10 | 1.26 |
| 91 | 0.29 |
| 182 | 0.23 |
| 274 | 0.20 |
| 355 | 0.20 |

Tabella 2 – Curva di durata delle portate del Meleta alla chiusura considerata (Madonna delle Grazie).

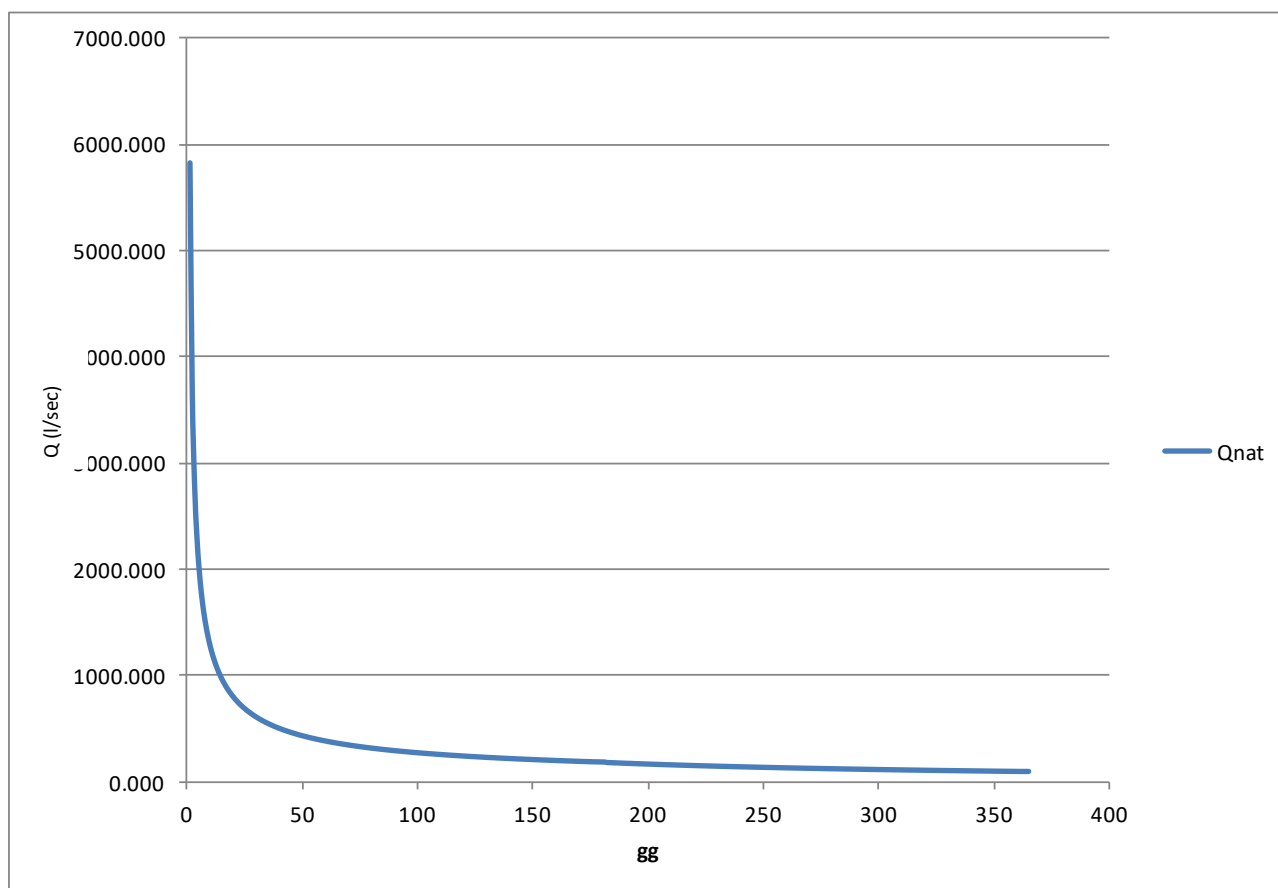


Figura 6 – Grafico relativo alla curva di durata delle portate per la sezione di chiusura considerata (Madonna delle Grazie).

Di seguito si riporta anche l’andamento dei deflussi medi mensili considerati nell’anno solare.

| | anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| media | 0.36 | 0.39 | 0.50 | 0.55 | 0.36 | 0.35 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.44 | 0.26 | 0.56 | 0.67 |
| minima | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| Cu med | 1.05 | 1.15 | 1.46 | 1.61 | 1.06 | 1.02 | 0.65 | 0.46 | 0.38 | 0.50 | 0.75 | 1.65 | 1.97 |

Tabella 3 – Portate medie mensili per il Meleta alla sezione di chiusura considerata.

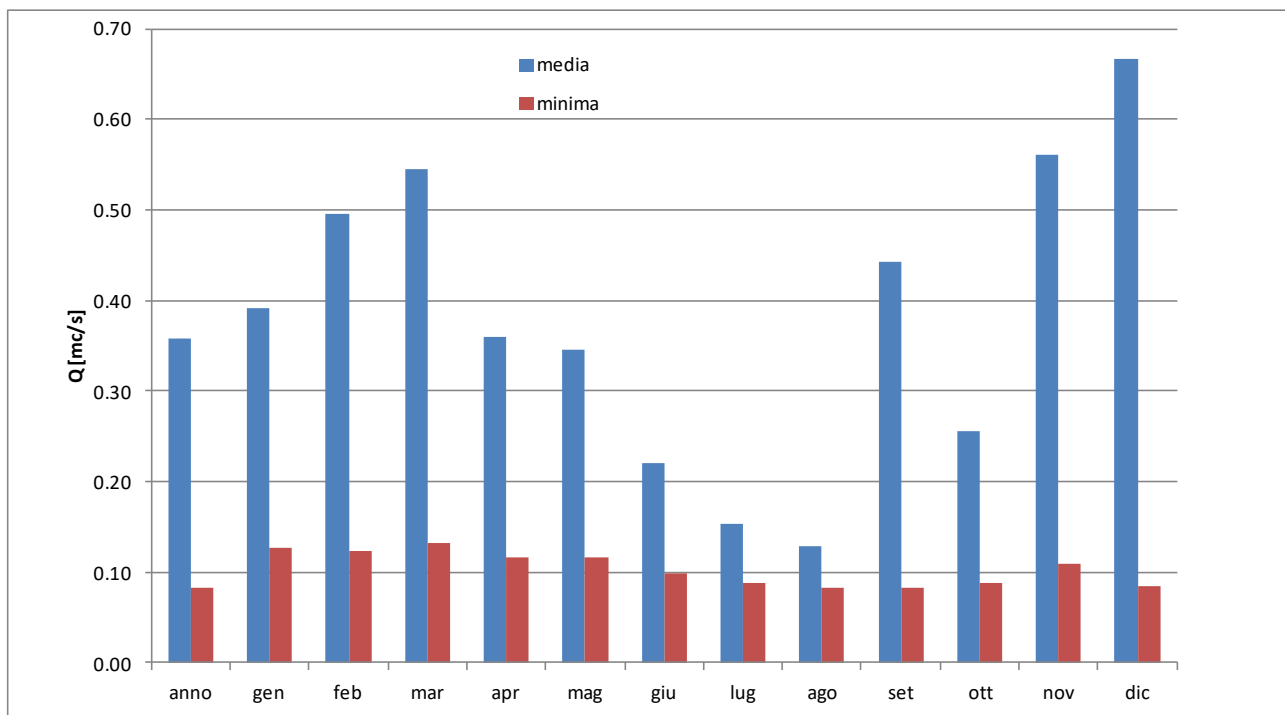


Figura 7 – Grafico delle portate medie mensili per il Meleta alla sezione di chiusura considerata.

Confrontando i dati della CdP con le misure di portata effettuate a Fratenuti si osserva la sostanziale coerenza e plausibilità dei dati.

2.4 Deflusso minimo vitale

Secondo quanto definito all’art. 3 delle Norme di Attuazione del Progetto di Piano Stralcio per la Tutela delle risorse idriche superficiali soggette a derivazioni (Autorità di Bacino Interregionale Fiume Fiora, corrette dopo seduta CT del 05/07/2000), ai fini degli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 dell’art 22 del DL.vo n.152/99, la determinazione del minimo deflusso vitale è identificata, per ciascuno dei sottobacini identificati dal comma 2 dell’ art 1, dal valore ottenuto dal prodotto dell’area del bacino sotteso dalla sezione di prelievo (espresso in chilometri quadrati) per il coefficiente unitario della tabella 1 contenuta nell’allegato B delle norme.

Nello specifico, per il T. Lente e relativi affluenti la tabella di cui allegato B indica un valore del coefficiente unitario pari a 1,15 l/s Km², per cui moltiplicando tale valore con la superficie del bacino in esame (pari a 15.45 km²) si perviene ad un di DMV pari a 17,8 l/s. Considerando il valore paesaggistico-ambientale del corso d’acqua si prevede di innalzare tale valore in accordo con quanto previsto nel disciplinare di concessione (atto I.P. 2842/2015 DET. DIRIG. N. 2634 del 30 settembre 2015, Provincia di Grosseto) sino a 56 l/s.

2.5 Valutazione delle portate di impianto

La portata utilizzabile per la derivazione idroelettrica corrisponde alla portata defluente alla sezione di progetto diminuita della portata di Deflusso Minimo Vitale. Le portate d’impianto sono inoltre limitate dalla portata massima derivabile funzione dell’analisi idrologica e della tipologia di macchine che si prevede di utilizzare.

Ai fini dell’impianto in progetto, per quanto concerne la portata, si è scelto di utilizzare i valori definiti dalla curva di durata e di limitare la portata massima dell’impianto a 200 l/s (Q_{max}), da cui ne consegue che la minima è pari a ca. 40 l/s ($Q_{min} = 20\% Q_{max}$) al fine di mantenere il rendimento della macchina circa costante (da un punto di vista tecnico non vi sono controindicazioni affinché la macchina possa funzionare anche con portate inferiori, a scapito di un rendimento che decresce celermente).

Si ottiene pertanto una portata media annua turbinabile pari a:

$$Q_{IMPIANTO} = 171,5 \text{ l/s.}$$

La tabelle che seguono riportano i valori di derivazione medi mensili ($Q_{impianto}$) d’impianto e la CdP relativa alle portate effettivamente turbinate.



Figura 8 – Stima delle portate turbabili effettuata su base mensile.

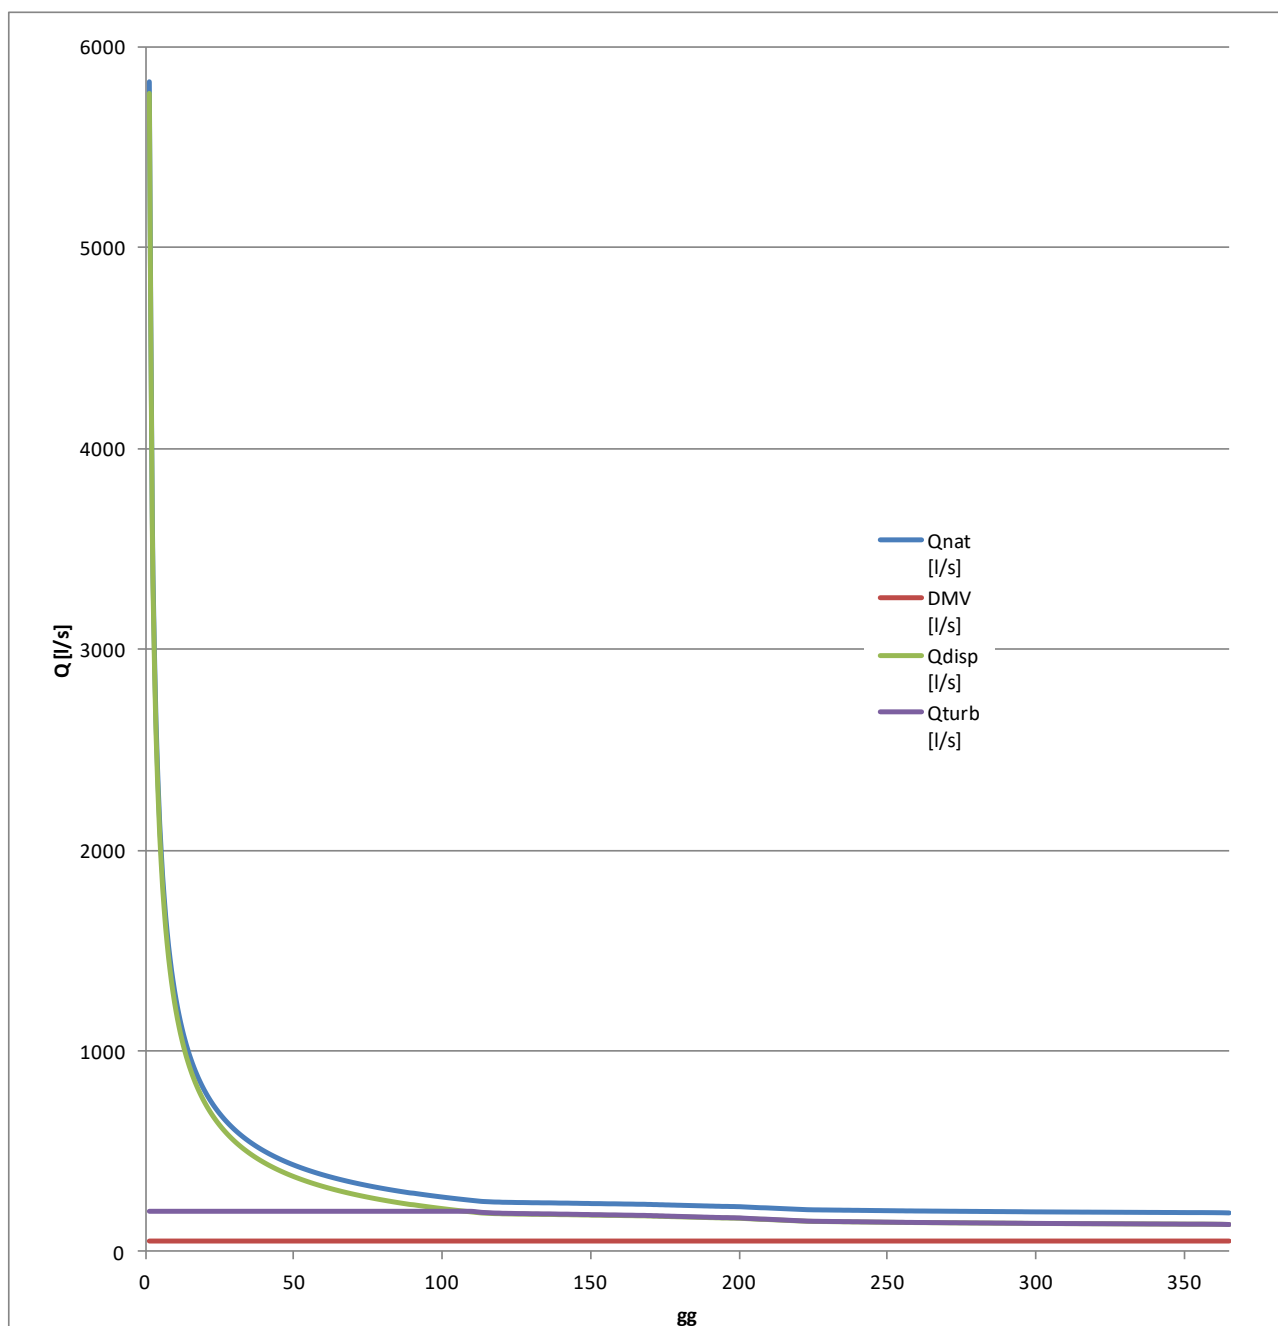


Figura 9 – Curva di durata delle portate naturali (Q_{nat}), disponibili (Q_{disp}), relative al DMV e turbinabili (Q_{turb}).

3 **SALTO**

La quota massima utile di regolazione dell’impianto deriva dalla quota di coronamento della briglia cui si sottraggono le perdite di carico.

| | |
|--|--------------|
| Quota di sfioro all’opera di presa (coronamento briglia) | 214,01 m slm |
| Quota pelo libero vasca di carico | 213,91 m slm |
| Quota restituzione in alveo | 210,41 m slm |
| Salto utile | 3,5 m |

I dislivelli sopraccitati sono stati misurati in condizioni di portata fluviale prossime alla media disponibile e come tale possono essere considerati rappresentativi delle condizioni di dislivello medio utilizzabili per lo sfruttamento idroelettrico.