Sezione Tipo da Cabina Elettrica a Impianto di Produzione

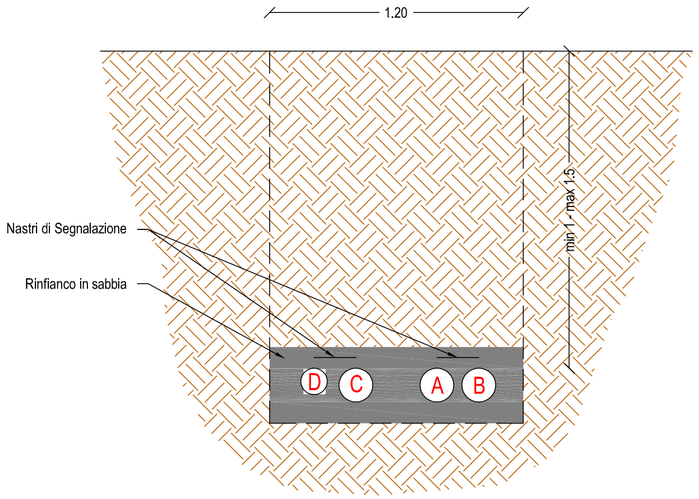

Sezione Tipo da Cabina Elettrica a Punto di allaccio Rete Pubblica

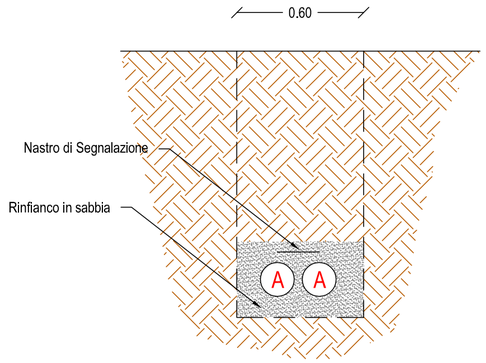

Sezione Tipo per incroci fra cavi elettrici e tubazioni gas metano

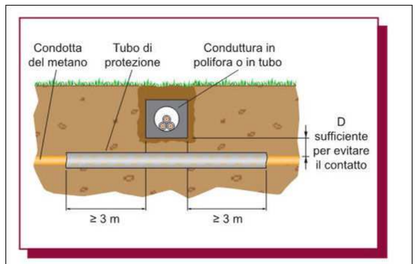

Nota - Nel caso in cui non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza previste in caso di incrocio tra linee elettriche interrate, posate in tubo, polifora o cunicolo, e una condotta del metano, è necessario che quest'ultima sia collocata entro un tubo di protezione di determinate caratteristiche.

NOTA

Per quanto riguarda i particolari inerenti incroci fra elettrodotti e gasdotti e/o altre tipologie di interferenze si rimanda ai dettagli e sezioni tipologiche contenute nella relazione tecnica di riferimento.

Sezione Tipo da Cabina Elettrica a Impianto di Produzione su aree pavimentate

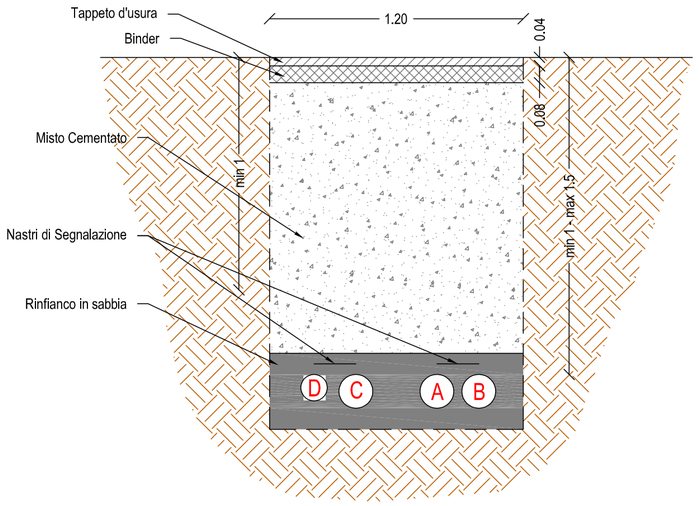

Sezione Tipo da Cabina Elettrica a Punto di allaccio Rete Pubblica su aree pavimentate

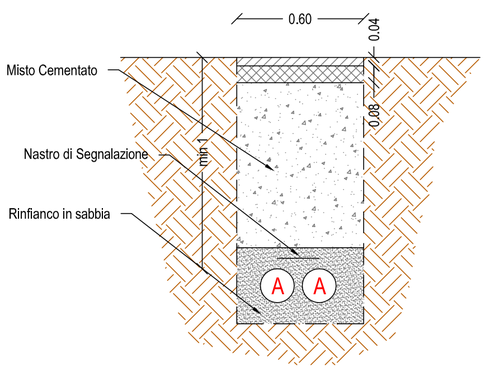

Sezione Tipo Pozzetto di Ispezione

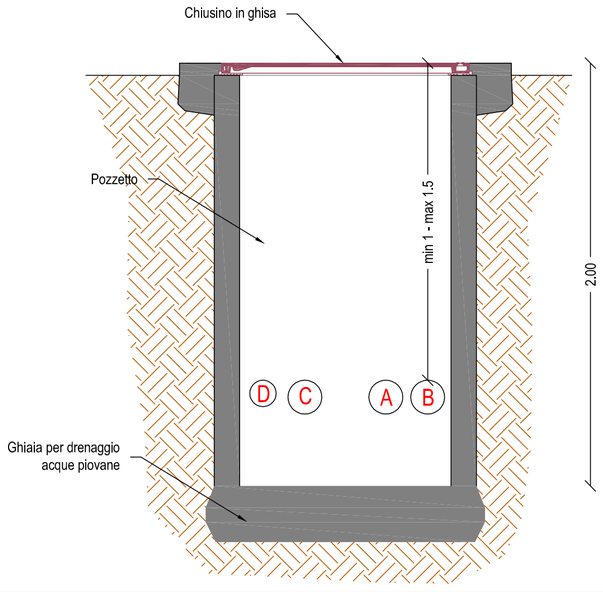

LEGENDA

A — Cavidotto per passaggio cavi M.T. ENEL (o utente) a doppio strato in Polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia, costruito con processo di coestrusione, resistenza allo schiacciamento 750 N, giuntabile a manicotto, conforme alle norme IMQ e CEI EN 50086-1-2-4. Disponibile in rotoli con cavo tirasonda Diametro esterno/interno 160/126mm

A — Cavidotto di riserva per passaggio cavi M.T. ENEL (o utente) a doppio strato in Polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia, costruito con processo di coestrusione, resistenza allo schiacciamento 750 N, giuntabile a manicotto, conforme alle norme IMQ e CEI EN 50086-1-2-4. Disponibile in rotoli con cavo tirasonda Diametro esterno/interno 160/126mm

C — Cavidotto per passaggio cavi b.t. a doppio strato in Polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia, costruito con processo di coestrusione, resistenza allo schiacciamento 750 N, giuntabile a manicotto, conforme alle norme IMQ e CEI EN 50086-1-2-4. Disponibile in rotoli con cavo tirasonda Diametro esterno/interno 160/126mm

D — Cavidotto per passaggio cavi multipolari in b.t. a doppio strato in Polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia, costruito con processo di coestrusione, resistenza allo schiacciamento 750 N, giuntabile a manicotto, conforme alle norme IMQ e CEI EN 50086-1-2-4. Disponibile in rotoli con cavo tirasonda diametro esterno/interno 125/98mm

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO AD ACQUA FLUENTE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DAL FIUME SIEVE DENOMINATO "ALESSANDRI"

PROGETTO ESECUTIVO - AUTORIZZAZIONE UNICA

TAVOLA

D.04

SCALA: 1:1000

D- PROGETTO ELETTRODOTTO E OPERE PER ALLACCIO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA

SEZIONI E PARTICOLARI TIPOLOGICI ELETTRODOTTO

COMMITTENTE:

RE Partner srl
P.IVA 01971820467
Sede Legale: Viale Giusti n.133, Lucca (LU)
Sede Operativa: Via Pisana n.314/B, Scandicci (FI)

PROGETTAZIONE GENERALE - ARCHITETTONICA - IDRAULICA - PAESAGGISTICA

HydroGeo Ingegneria s.r.l.
Via Cardinal Latino, 20 - 50126 Firenze
Tel 055 6587050 - Fax 055 0676043
e-mail info@studiohydrogeo.it

DIRETTORE TECNICO:

ING. TIZIANO STAIANO

PROGETTISTI:

ING. TIZIANO STAIANO
ING. GIACOMO GAZZINI
ARCH. MARIA CHIARA LUPI

OPERE MECCANICHE E ELETTRICHE

E++ Srl - Via Ceirano 9, 12100 Cuneo (CN)
Ph. +39 0171 413963 - Fax +39 0171 414981
www.eplusplus.net - info@eplusplus.net

ELETTRODOTTI

TECNOENGINEERING S.r.l.
Società di Ingegneria — SERVIZI E PRESTAZIONI TECNICHE
Sede Legale e Operativa: Via Arrigo da Settimello, 22 - 50135 FIRENZE - Tel. 055/600495-606269 Fax 055/619535 - e-mail: studio@tecnoengineering.com
Sede Operativa di Arezzo: Via Fiorentina, 63 - 52014 Poppi (AR) - Tel. 0575/558369 Fax. 0575/500804 - e-mail: studioaue@tecnoengineering.com
Sito internet: http://www.tecnoengineering.com - P. IVA 04499500488
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 CERTIFICATO CSQ N° 9175.TE.16

OPERE STRUTTURALI

Studio di Ingegneria **Ing. Massimiliano Del Bino**
Via di Sottopoggio, n° 12/A – 55012 Guamo – Capannori (LU)
Tel./Fax: 0583-947513, Cell.: 348-7307847

ASPETTI GEOLOGICI

GHEA
Lungarno Guido Reni, 55
52027 - San Giovanni Valdarno (AR)
Tel 055 9155832

REV.	DATA EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Marzo 2017	Dott. Ing. Tiziano Volpi	T.Staiano	A.Tonelli

SENZA NOSTRO CONSENSO QUESTO DISEGNO NON SI PUO' RIPRODURRE NE' COPIARE NE' COMUNICARE A TERZE PERSONE (VIGENTI LEGGI D'AUTORE)