

MICROZONAZIONE SISMICA


Carta di microzonazione sismica

FH0105

Scala 1:5.000

Regione Toscana

Comune di Impruneta

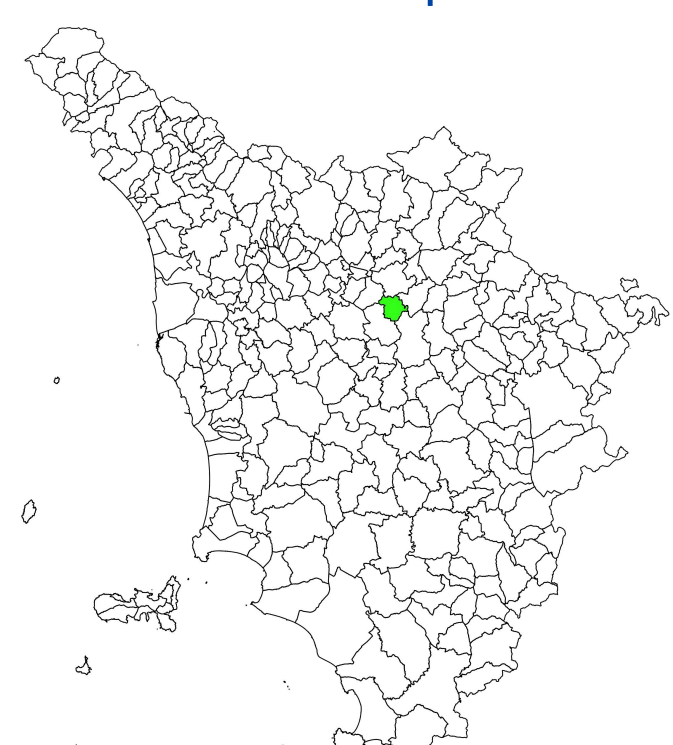

Regione Toscana	Soggetto realizzatore Geologica Toscana 	Data: 23.10.2019
Collaboratore: Dott. Geol. Aurora Martini		

Legenda

Zone stabili

Fattore di amplificazione FH0105 > 1

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- Fattore di amplificazione FH0105 1.1 - 1.2
- Fattore di amplificazione FH0105 1.3 - 1.4
- Fattore di amplificazione FH0105 1.5 - 1.6
- Fattore di amplificazione FH0105 1.7 - 1.8
- Fattore di amplificazione FH0105 1.9 - 2.0
- Fattore di amplificazione FH0105 2.1 - 2.2
- Fattore di amplificazione FH0105 2.3 - 2.4
- Fattore di amplificazione FH0105 2.5 - 3.0
- Fattore di amplificazione FH0105 3.1 - 3.5
- Fattore di amplificazione FH0105 > 3.5

Zone di attenzione per instabilità

- ZAF - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0105 1.1 - 1.2
- ZAF - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0105 1.3 - 1.4
- ZAF - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0105 1.5 - 1.6
- ZAF - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0105 1.7 - 1.8
- ZAF - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0105 1.9 - 2.0
- ZAF - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0105 2.1 - 2.2
- ZAF - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0105 2.3 - 2.4
- ZAF - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0105 2.5 - 3.0
- ZAF - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0105 3.1 - 3.5
- ZAF - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0105 > 3.5
- ZALq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0105 1.1 - 1.2
- ZALq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0105 1.3 - 1.4
- ZALq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0105 1.5 - 1.6
- ZALq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0105 1.7 - 1.8
- ZALq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0105 1.9 - 2.0
- ZALq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0105 2.1 - 2.2
- ZALq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0105 2.3 - 2.4
- ZALq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0105 2.5 - 3.0
- ZALq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0105 3.1 - 3.5
- ZALq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0105 > 3.5

Etichette Fattori di Amplificazione  
1.6 FH0105 > Ft  
1.6 FH0105 < Ft

