

Attuazione dell'art. 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77


# MICROZONAZIONE SISMICA

## Carta di microzonazione sismica

### FH0510

Scala 1:5.000

Regione Toscana  
Comune di Impruneta

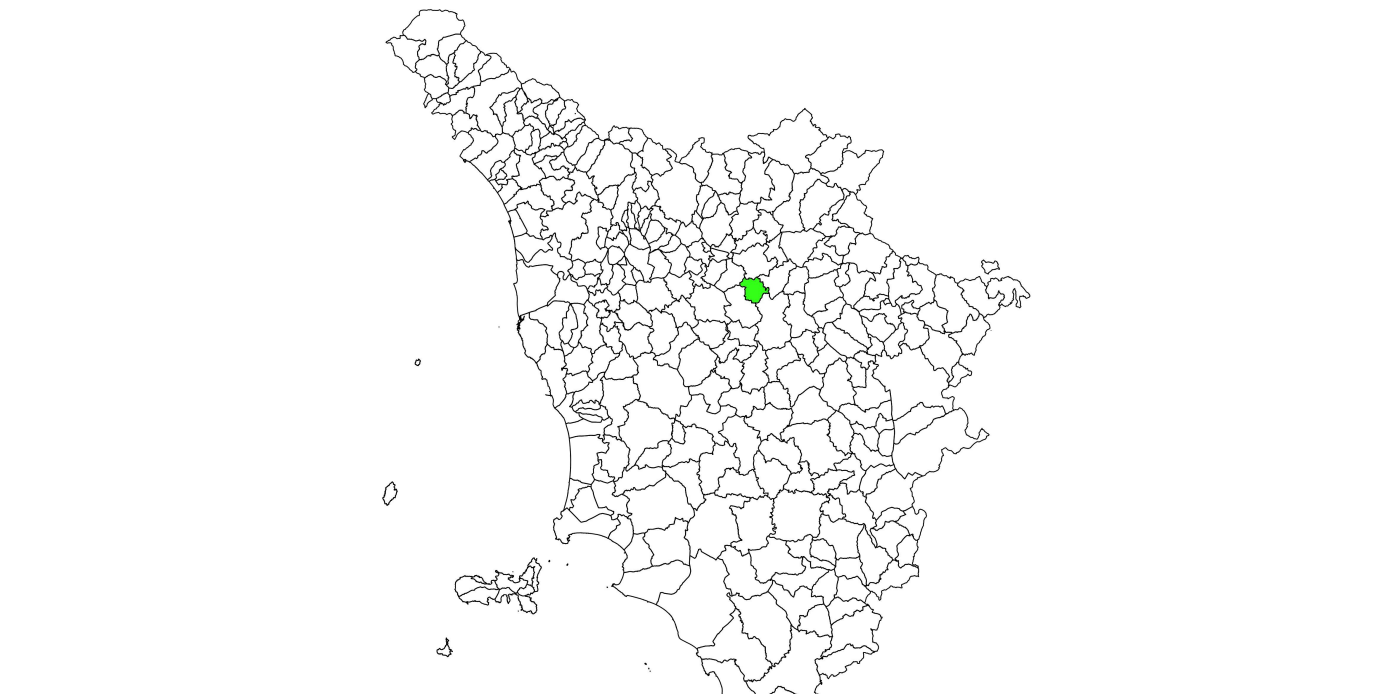

Regione Toscana	Soggetto realizzatore Geologica Toscana 	Data: 23.10.2019
Collaboratore: Dott. Geol. Aurora Martini		

### Legenda

#### Zone stabili

Fattore di amplificazione FH0510 > 1

#### Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- Fattore di amplificazione FH0510 1.1 - 1.2
- Fattore di amplificazione FH0510 1.3 - 1.4
- Fattore di amplificazione FH0510 1.5 - 1.6
- Fattore di amplificazione FH0510 1.7 - 1.8
- Fattore di amplificazione FH0510 1.9 - 2.0
- Fattore di amplificazione FH0510 2.1 - 2.2
- Fattore di amplificazione FH0510 2.3 - 2.4
- Fattore di amplificazione FH0510 2.5 - 3.0
- Fattore di amplificazione FH0510 3.1 - 3.5
- Fattore di amplificazione FH0510 > 3.5

#### Zone di attenzione per instabilità

- ZAFr - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 1.0 - 1.2
- ZAFr - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 1.3 - 1.4
- ZAFr - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 1.5 - 1.6
- ZAFr - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 1.7 - 1.8
- ZAFr - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 1.9 - 2.0
- ZAFr - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 2.1 - 2.2
- ZAFr - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 2.3 - 2.4
- ZAFr - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 2.5 - 3.0
- ZAFr - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 3.1 - 3.5
- ZAFr - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 > 3.5
- ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0510 1.1 - 1.2
- ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0510 1.3 - 1.4
- ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0510 1.5 - 1.6
- ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0510 1.7 - 1.8
- ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0510 1.9 - 2.0
- ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0510 2.1 - 2.2
- ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0510 2.3 - 2.4
- ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0510 2.5 - 3.0
- ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0510 3.1 - 3.5
- ZAlq - Zona di attenzione per liquefazione - FH0510 > 3.5

Etichette Fattori di Amplificazione  
1.6 FH0510 > Ft  
1.6 FH0510 < Ft

