

**Modulo per la presentazione delle osservazioni relative ai progetti sottoposti a procedimenti in materia di VIA, di competenza regionale**

Alla REGIONE TOSCANA  
Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientale

Il Sottoscritto BIAGINI EMILIO

in qualità di Legale rappresentante della **ESSITY PLD ITALY SPA** con sede in Porcari (LU) – Via Avv. Del Magro n. 768, partita iva 02648520464

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione al progetto sotto indicato:

*Provvedimento di VIA regionale nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Energetica (AUE) per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "RNE13" con potenza nominale pari a 19,972 MWp e le relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, sito nei Comuni di Altopascio e Porcari (LU). Proponente: RNE13 S.r.l.*

Testo dell'osservazione:

*La scrivente società ESSITY PLD ITALY SPA come sopra rappresentata, procede ad indicare le eventuali problematiche di interferenze del progetto in esame con servizi tecnici, percorsi e quant'altro relativi all'attività di produzione/trasformazione carta svolta presso il sito di Porcari, denominato "LUCCA2".*

*Nello specifico come rappresentato nella documentazione grafica allegata che forma parte sostanziale della presente si evidenziano 2 tipologie di potenziale interferenze con l'attività in essere.*

- 1) Problemi relativi al percorso evidenziato in colore verde nell'allegato tecnico B "Schema interferenze 2" evidenzia problematiche inerenti alle lavorazioni che saranno svolte per la "realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "RNE13"" che non dovranno precludere l'accesso carrabile, mezzi pesanti, mezzi di soccorso, allo stabilimento ESSITY LUCCA 2, essendo il tratto di strada interessato, l'unica modalità di accesso allo stesso. La mancanza anche temporanea pregiudicherebbe il regolare flusso produttivo;*
- 2) Problemi relativi al percorso evidenziato con linea continua in colore rosso nell'allegato tecnico B "Schema interferenze 2" evidenzia problematiche inerenti alle lavorazioni che saranno svolte per la "realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "RNE13"" riguardano la presenza e l'attraversamento di tubazioni acqua, elettriche, antincendio e dati della Via Bocci. Oltre a questo si evidenzia che la via stessa risulta unico accesso alle aree di servizio quali parcheggio dipendenti e area stazione di pompaggio antincendio. Per quanto sopra dovranno essere garantite la costante accessibilità degli stessi e/o soluzioni alternative che possono garantire il regolare svolgimento delle attività all'interno dello stabilimento e non dovranno ledere e far venir meno il rispetto delle normative di sicurezza garantite dagli standard aziendali. La mancanza anche temporanea pregiudicherebbe il regolare flusso produttivo;*

*Pertanto si richiede che durante le fasi di progettazione esecutiva e di lavorazione vengano adottate tutte le soluzioni tecnico-progettuali ed esecutive volte a non arrecare nessun tipo di danno, ritardo e quant'altro, per la produzione in essere presso il nostro stabilimento di Porcari – "ESSITY LUCCA 2".*

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, e dell'art.19, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/via> .

**Elenco Allegati:**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione;  
Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;  
Allegato tecnico A: Schema interferenze 1 (inquadramento generale);  
Allegato tecnico B: Schema interferenze 2;  
Allegato tecnico C: Schema servizi via Bocci;

L'Allegato 1 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione " e l'Allegato 2 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/via> .

Luogo e data: Porcari, 17.04.2025

L'Osservante











# ALLEGATO TECNICO A - SCHEMA INTERFERENZE 1

## LEGENDA:

- CONFINE CATASTALE AREA DI PERTINENZA IMPIANTO AGRIVOLTAICO "RNE13"
- CAVIDOTTO MT UTENTE / MT RETE IMPIANTO AGRIVOLTAICO "RNE13"
- TRATTO INTERFERENZE ESSITY PLD ITALY SPA CON PROGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO "RNE13"

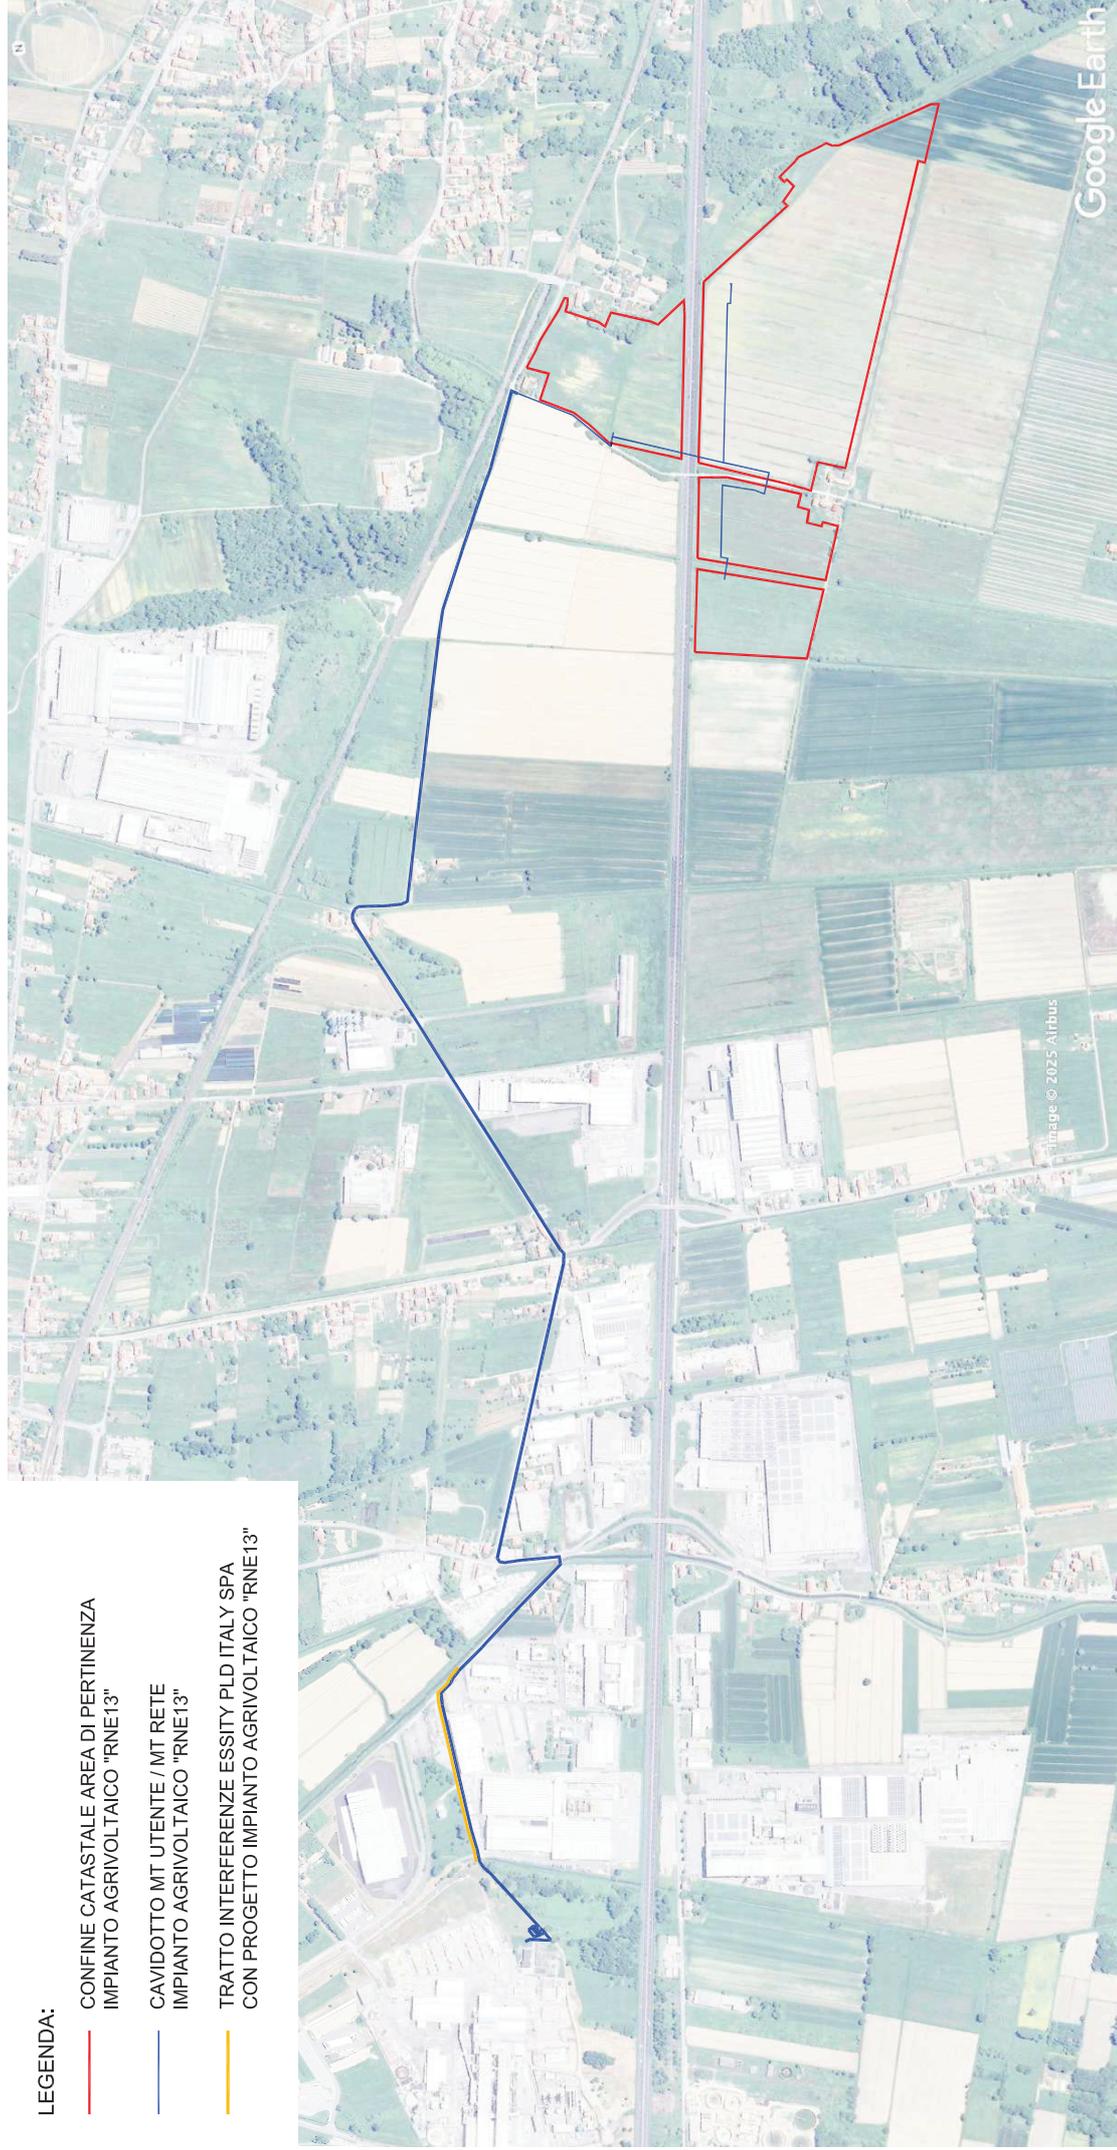

ALLEGATO TECNICO B - SCHEMA INTERFERENZE 2

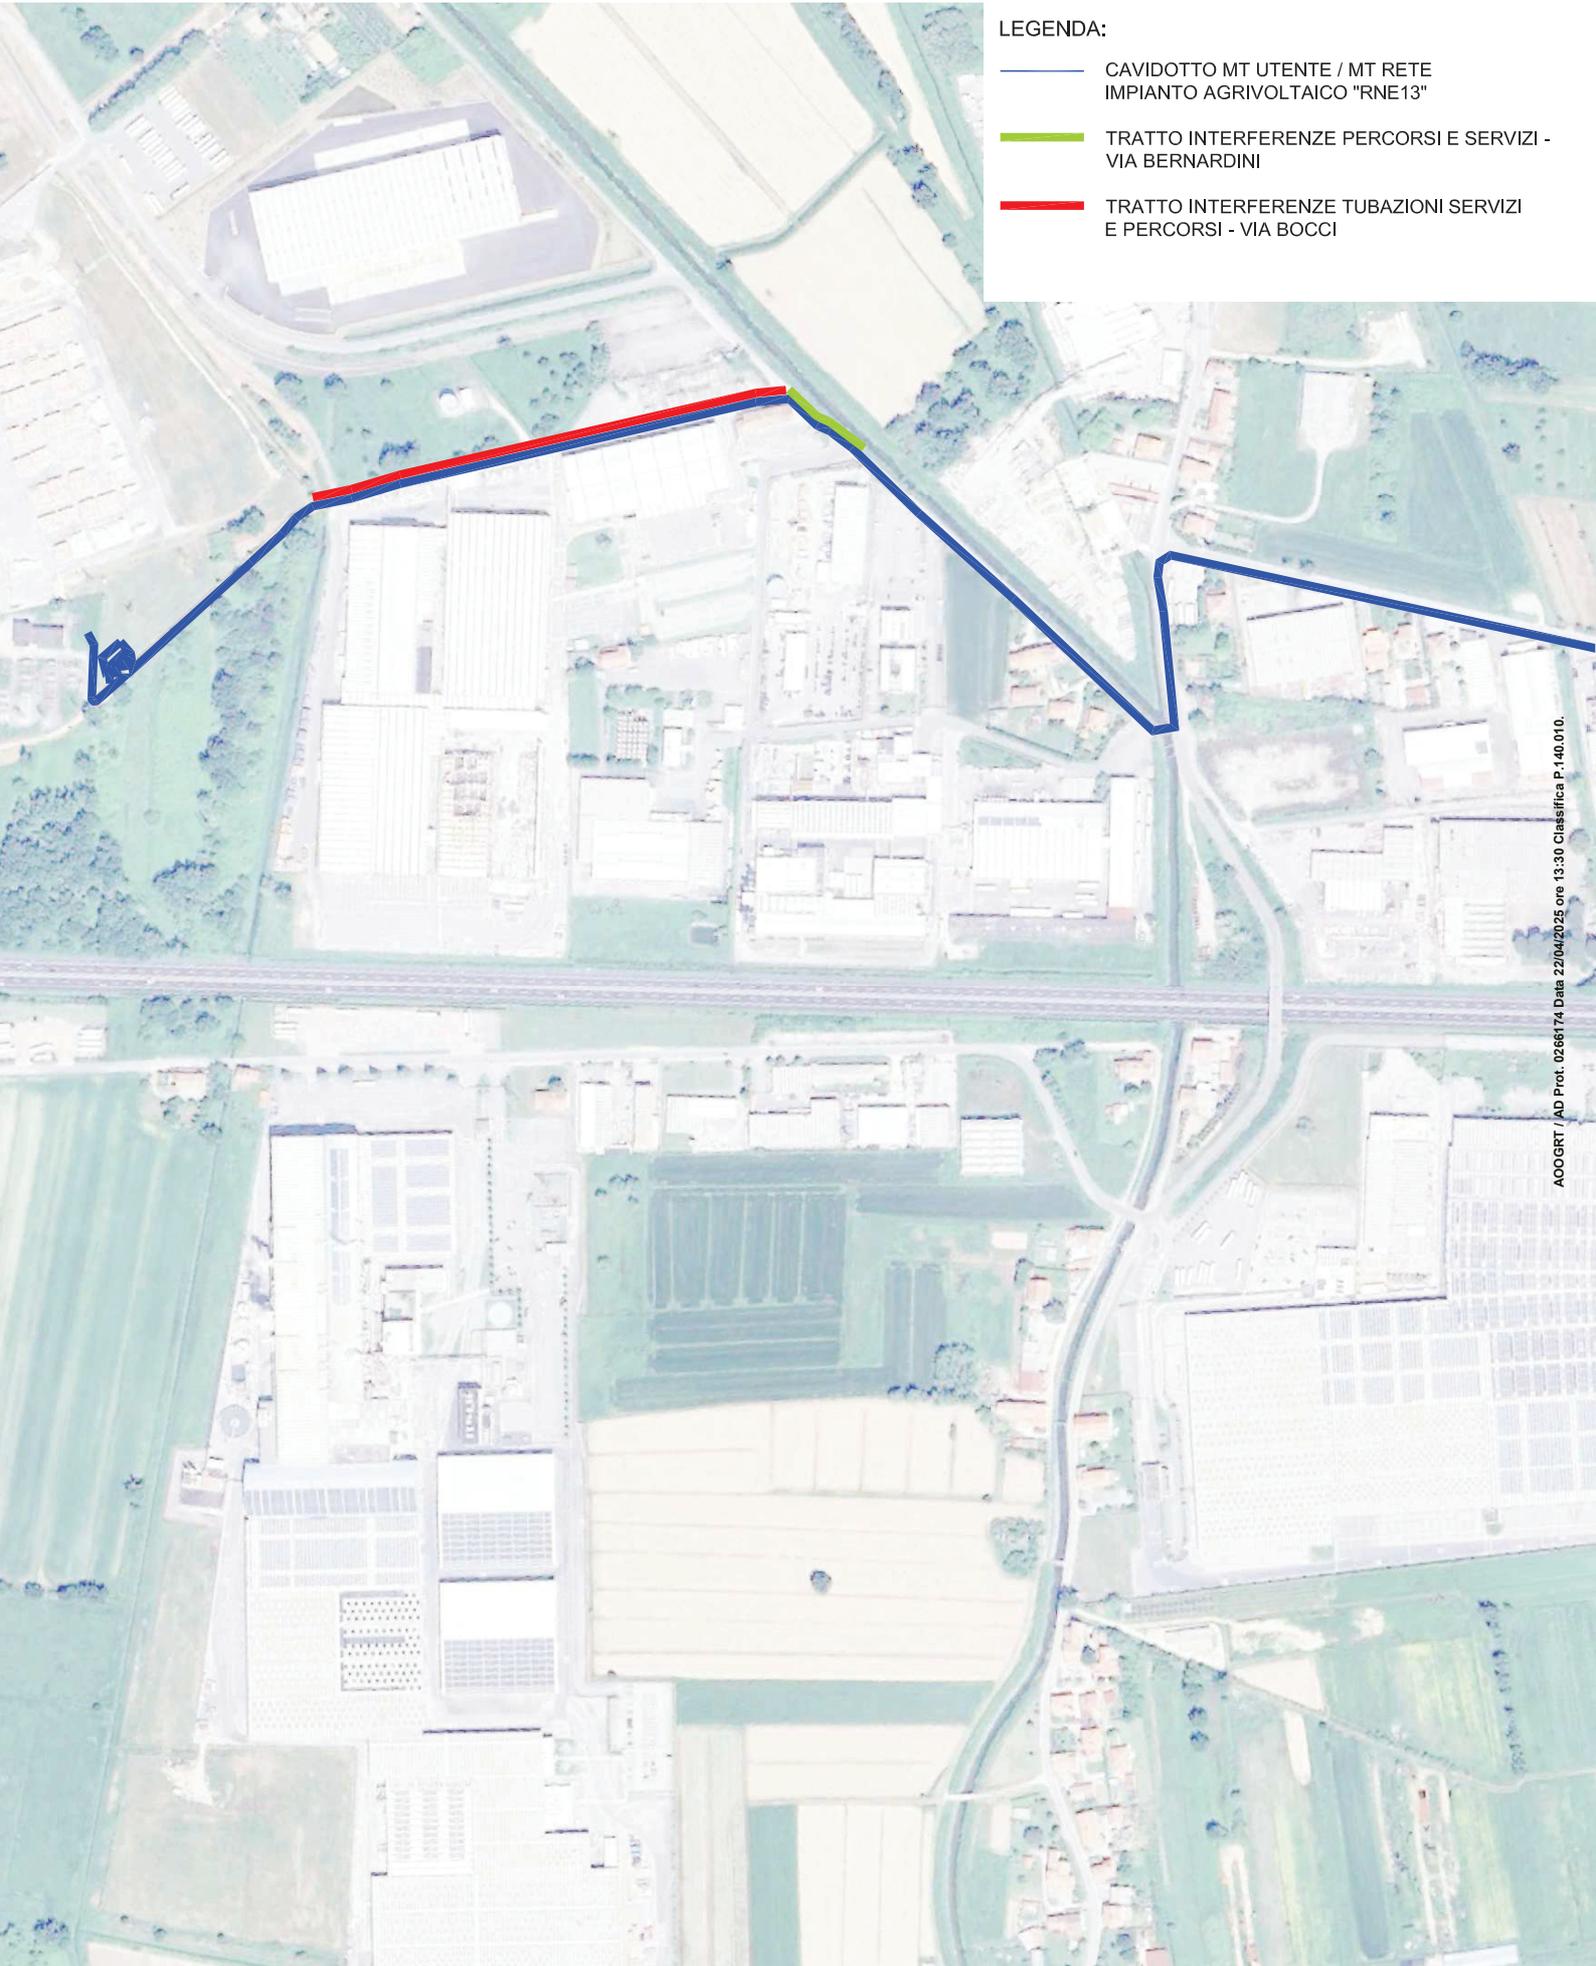

LEGENDA:

- CAVIDOTTO MT UTENTE / MT RETE IMPIANTO AGRIVOLTAICO "RNE13"
- TRATTO INTERFERENZE PERCORSI E SERVIZI - VIA BERNARDINI
- TRATTO INTERFERENZE TUBAZIONI SERVIZI E PERCORSI - VIA BOCCI

